



### 3.5 Мониторинг температуры и влажности воздуха в течение учебного года, освещенности на рабочих местах

Температурный режим в учебных помещениях и кабинетах должна составлять 18-24°C.

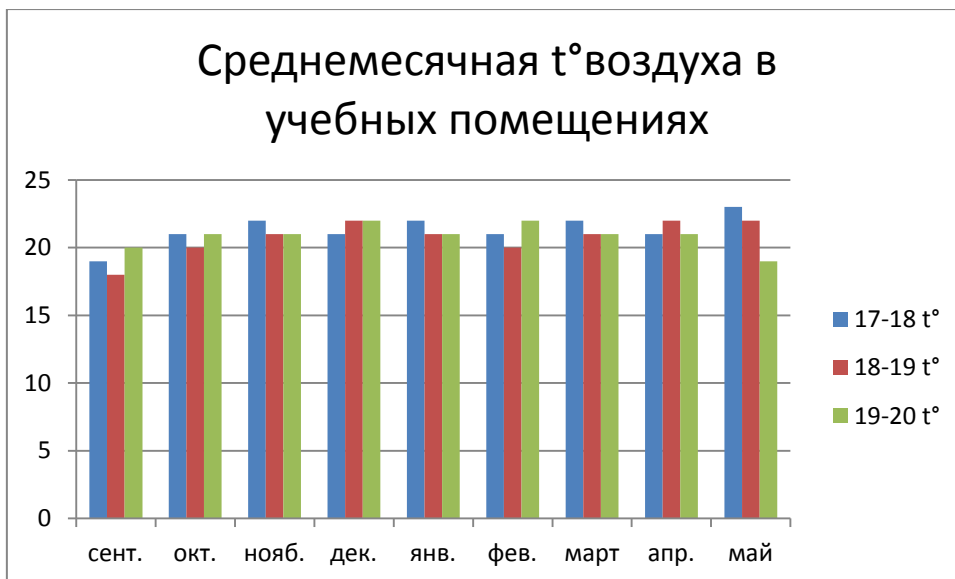

Проанализировав диаграмму, можно сделать вывод, что температура воздуха в учебных помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Относительная влажность воздуха в помещениях образовательного учреждения должна составлять 40 - 60 %

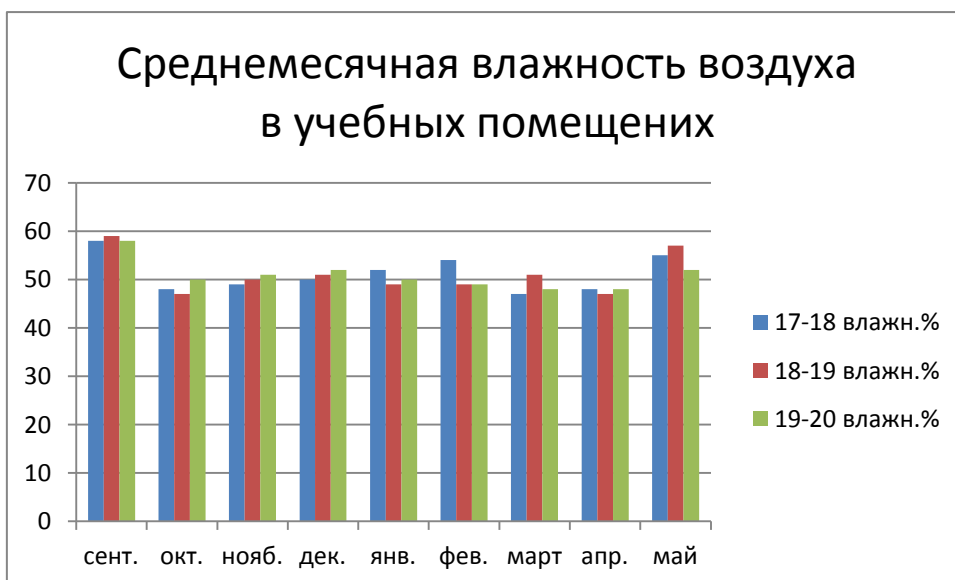

Проанализировав диаграмму, можно сделать вывод, что относительная влажность воздуха в помещениях образовательного учреждения соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.